



欣 洋 隆 鋼 鋁 工 業

產品測試報告書

型號：SYL-AL-100

品名：加壓防音門

欣洋隆鋼鋁工業有限公司


新北市樹林區東興街 16 巷 37-1 號

電話：(02)86863199 傳真：86852510

公司網址：<http://www.syl.tw>

經濟部工廠登記證編號：99-607324-00

國立台灣海洋大學系統工程暨造船學系
National Taiwan Ocean University
Institute of System Engineering and Naval Architecture

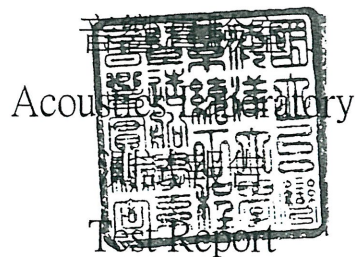


委託單位：欣洋隆鋼鋁工業有限公司

試驗材料：SYL-AL100 加壓隔音門

試驗材質：鋁合金 6063-T5


試驗項目：穿透損失測定

編號：STC-33-2008

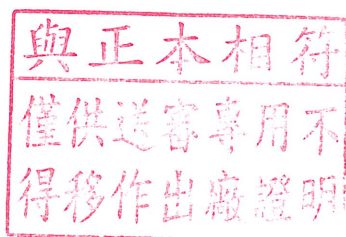

實驗人員：楊哲綸 沈曉佳 李孝元 林承緯 陳以恆

負責人：劉德源 

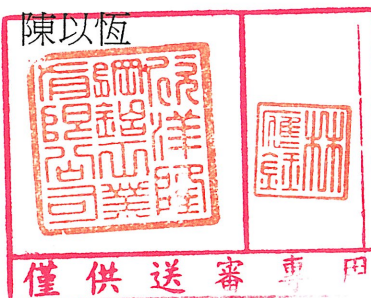

中華民國 97 年 4 月 10 日

(附註:本實驗僅對試驗之試樣負責)

一、試驗材料

1. 試驗材料：SYL-AL100 加壓隔音門
2. 試樣規格：1240mm (高) X 1485mm (寬) X (8 mm+8mm) (膠合玻璃厚) X 1 樁
3. 試樣構造：如圖 1、圖 2 與圖 3 所示。
4. 試樣面積及安裝法：試樣總面積為 1.8414m^2 。安裝法是以試樣架設於無響室及迴響室之間。

二、試驗方法

1. 測試規範：依照音強法 ISO 15186-1 測定。CNS 3092 A2044 規定進行評估。
2. 迴響室：容積 202 m^3 ，表面積 206 m^2 。
3. 無響室：容積 101 m^3
4. 試驗儀器設備如下列所示：

(a) 麥克風(B&K 4190)	(b) 前置放大器(B&K 2669B)
(c) 信號產生器(B&K3560 內建功能)	(d) 功率放大器(B&K 2635)
(e) 多頻道頻譜分析儀(B&K 3560)	(f) 頻帶濾波器(B&K 1617)
(g) 無指向音源(RION SS-05T)	(h) 聲音強度儀(B&K 3541)
5. 試驗音源：由聲源發出 1/3 倍頻帶音，中心頻率範圍 125Hz 至 4000Hz。
6. 穿透損失計算(Transmission loss)

依下列公式計算： $TL = Lp_i + 10 \log_{10} A + 10 \log_{10} \frac{100}{\rho C} - 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^N 10^{\frac{L_{Li}}{10}} A_i \right)$

其中 (a) TL：試樣穿透損失 (b) Lp_i ：入射平均聲壓位準(dB)

(c) ρ ：空氣密度(kg/m^3) (d) C 聲速(m/s) (e) L_{Li} ：穿透聲音強度(watt/ m^2)

(f) A_i ：量測單位面積(m^2) (g) A：試樣面積(m^2) (h) N:N 個量測點

備註

與正本相符
僅供送審專用
不得移作出廠證明

國產工業
僅供送審專用

三、測定結果

1. 測量日期：97.4.10 溫度：23℃ 溼度：66%


2. 1/3 倍頻帶成分之穿透損失如下：

頻率(Hz)	125	160	200	250	315	400	500	630
穿透損失(dB)	25.23	25.59	33.64	30.12	35.12	34.67	38.57	41.57

頻率(Hz)	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000
穿透損失(dB)	43.57	42.99	41.03	37.43	36.78	39.73	43.76	45.23

3. 依 CNS A2044 評估為 Ts-35 等級

4. 測試結果圖

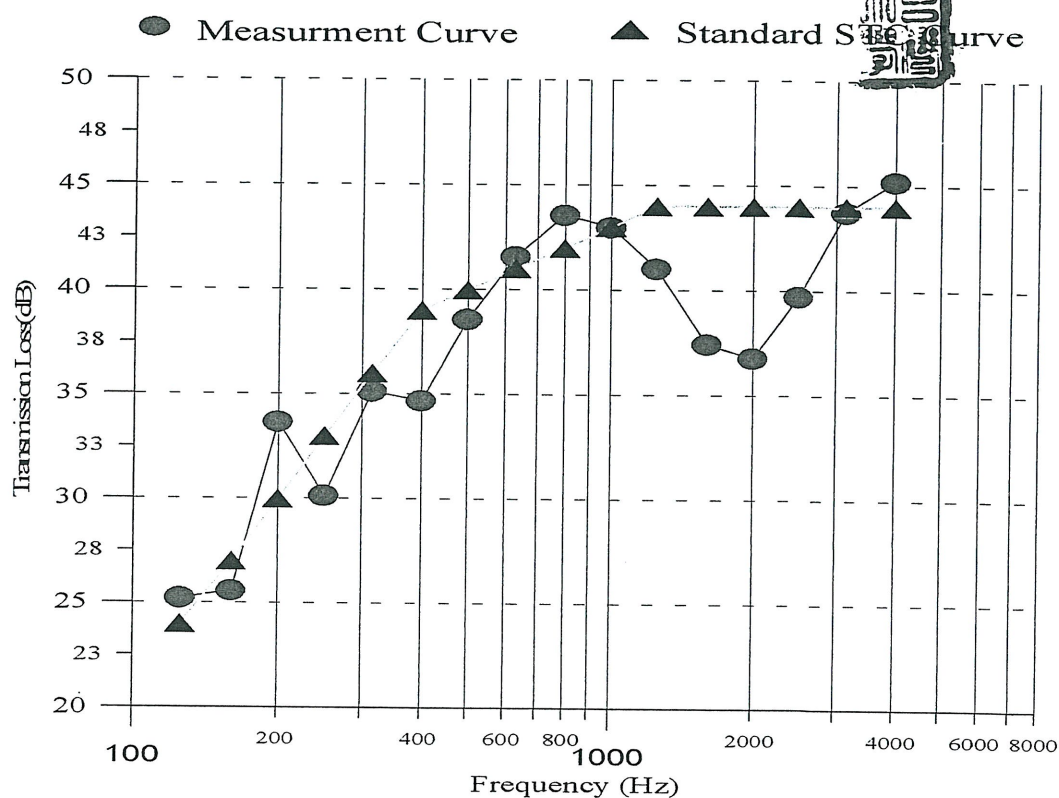

備註

與正本相符
僅供送審專用
不得移作出廠證明

僅供送審專用

型號:SYL-AL100 加壓隔音門


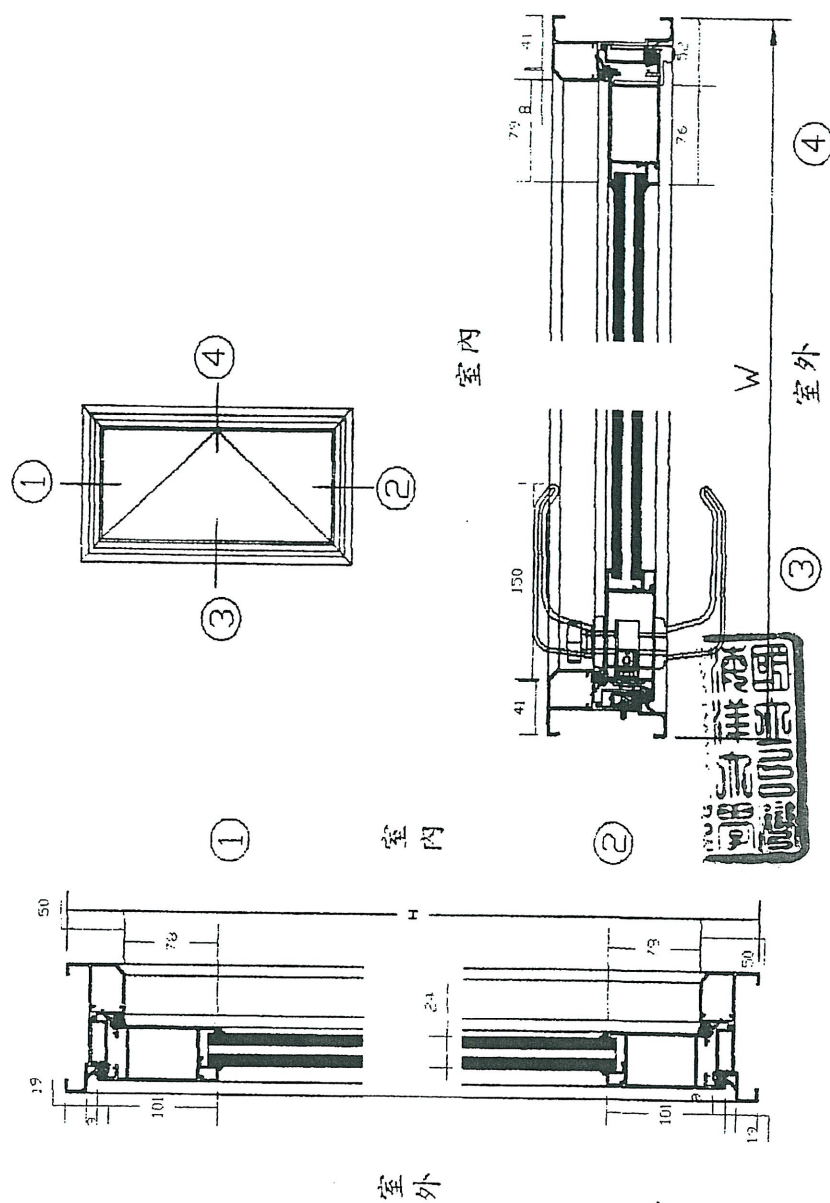


圖 3 試樣結構圖

備註

與正本相符
僅供送審專用不得移作出廠證明

此圖由廠商提供

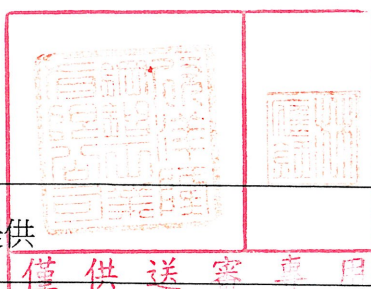

僅供送審專用